

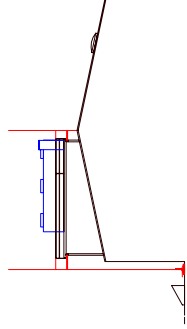


Grundlage Planung: ÖVE / ÖNORM E 8049-1

Blitzschutzklasse 3
Blitzkugelmethode, Radius 45m

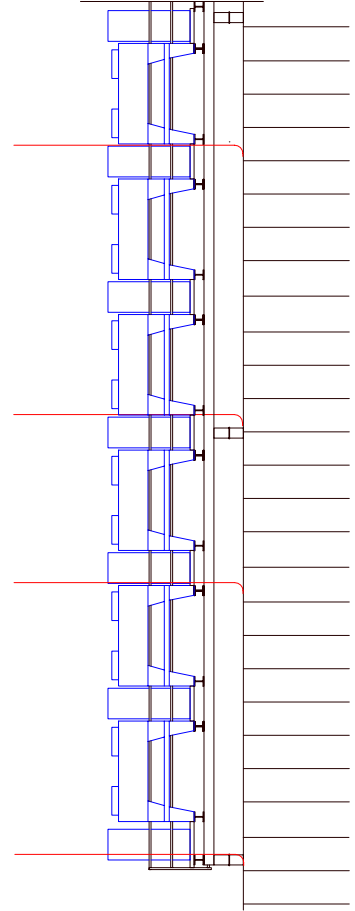


Anschl. bestehende Blitzschutzanlage

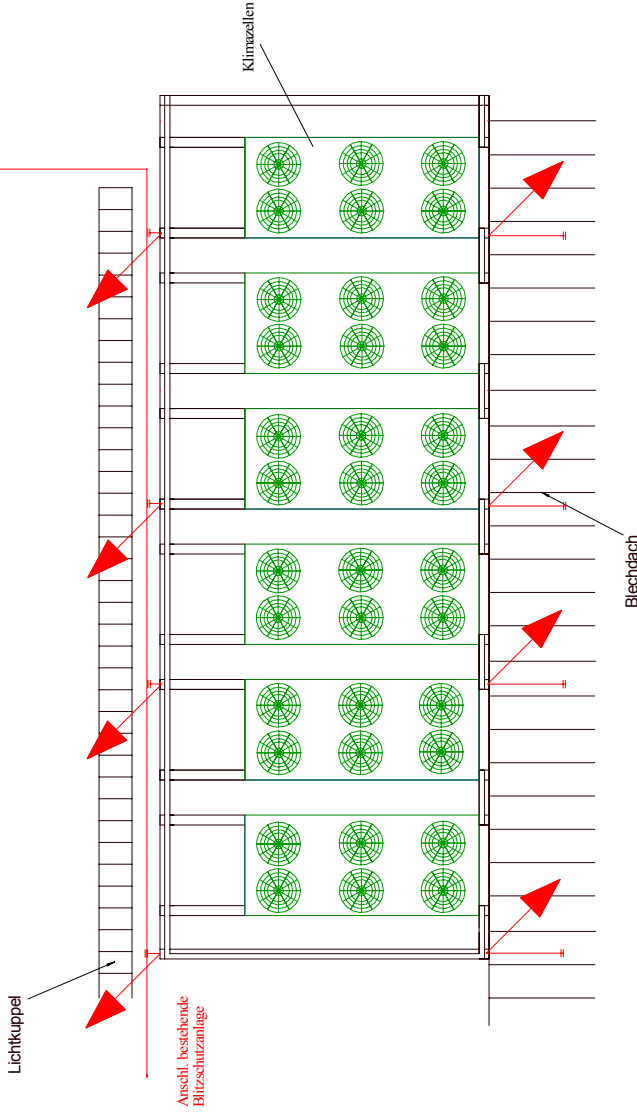

ISO-MBF-Set 01

4 Stck.

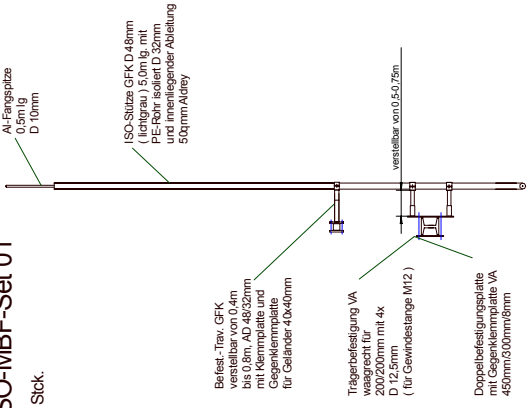

ISO-Stütze GFK D 4,8mm
(Lichtgrau) 5,0m lg. mit
PE-Foam isoliert D 32mm
und innenliegender Ableitung
50qmm Aluley


Befest.-Trav. GFK
verstellbar von 0,4m
bis 0,8m, AD 48x32mm
mit Klemmplatte und
Gegensenkungsplatte
für Geländer-48x40mm

Trägerbefestigung VA
verstellbar
200x200mm mit 4x
D 12,5mm
(für Gewindestange M12)

Doppelbefestigungsplatte
mit Gegensenkungsplatte VA
450mmx600mmx8mm

ISO-MBF-Set 02

4 Stck.

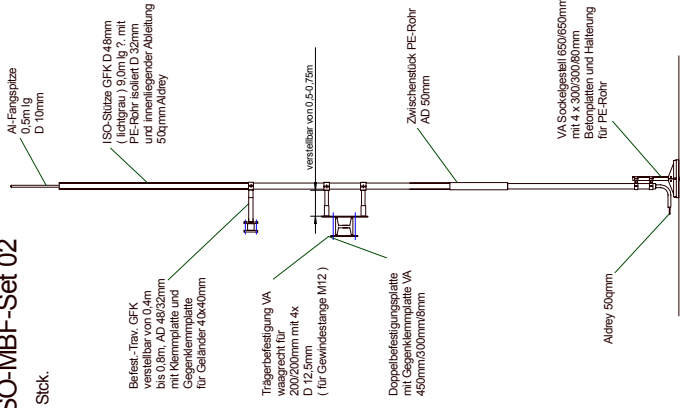

ISO-Stütze GFK D 4,8mm
(Lichtgrau) 9,0m lg. mit
PE-Foam isoliert D 32mm
und innenliegender Ableitung
50qmm Aluley

Befest.-Trav. GFK
verstellbar von 0,4m
bis 0,8m, AD 48x32mm
mit Klemmplatte und
Gegensenkungsplatte
für Geländer-48x40mm

Trägerbefestigung VA
verstellbar
200x200mm mit 4x
D 12,5mm
(für Gewindestange M12)

Doppelbefestigungsplatte
mit Gegensenkungsplatte VA
450mmx600mmx8mm

Gebäudekanten (schwarz)
zu schützende Dachbauten (blau und grün)
Fangmast, Iso-Stütze (rot)

BLITZSCHUTZBAU GMBH
Planinger & Hellwagner
Kovz-Spezialbetrieb f. Planung u. Errichtung von Blitzschutzanlagen
A - 5300 Hallingberg Zillingberg T2 - www.blitzschutzbau.at
e-mail: planinger.hellwagner@blitzschutzbau.at

Änd.	gepr.	Änd.	gepr.	Name	Blitzschutzfangeinrichtung Kondensatoren Kälteanlagenerweiterung Dach Gebäude A Stuegl Brauerei, 5017 Salzburg
gez.	10/2004	gez.	10/2004	Name	Blitzschutzfangeinrichtung Kondensatoren Kälteanlagenerweiterung Dach Gebäude A Stuegl Brauerei, 5017 Salzburg
				Malzstab	
				Zach. Nr.	Klima Dach A

Inhalt dieser Plandokumentation ist geistiges Eigentum der Fa. Blitzschutzbau GmbH.
Veröffentlichung und Vervielfältigung an Dritte ist ohne schriftliche Genehmigung der Fa. Blitzschutzbau GmbH.